


給水設備フロー（例）

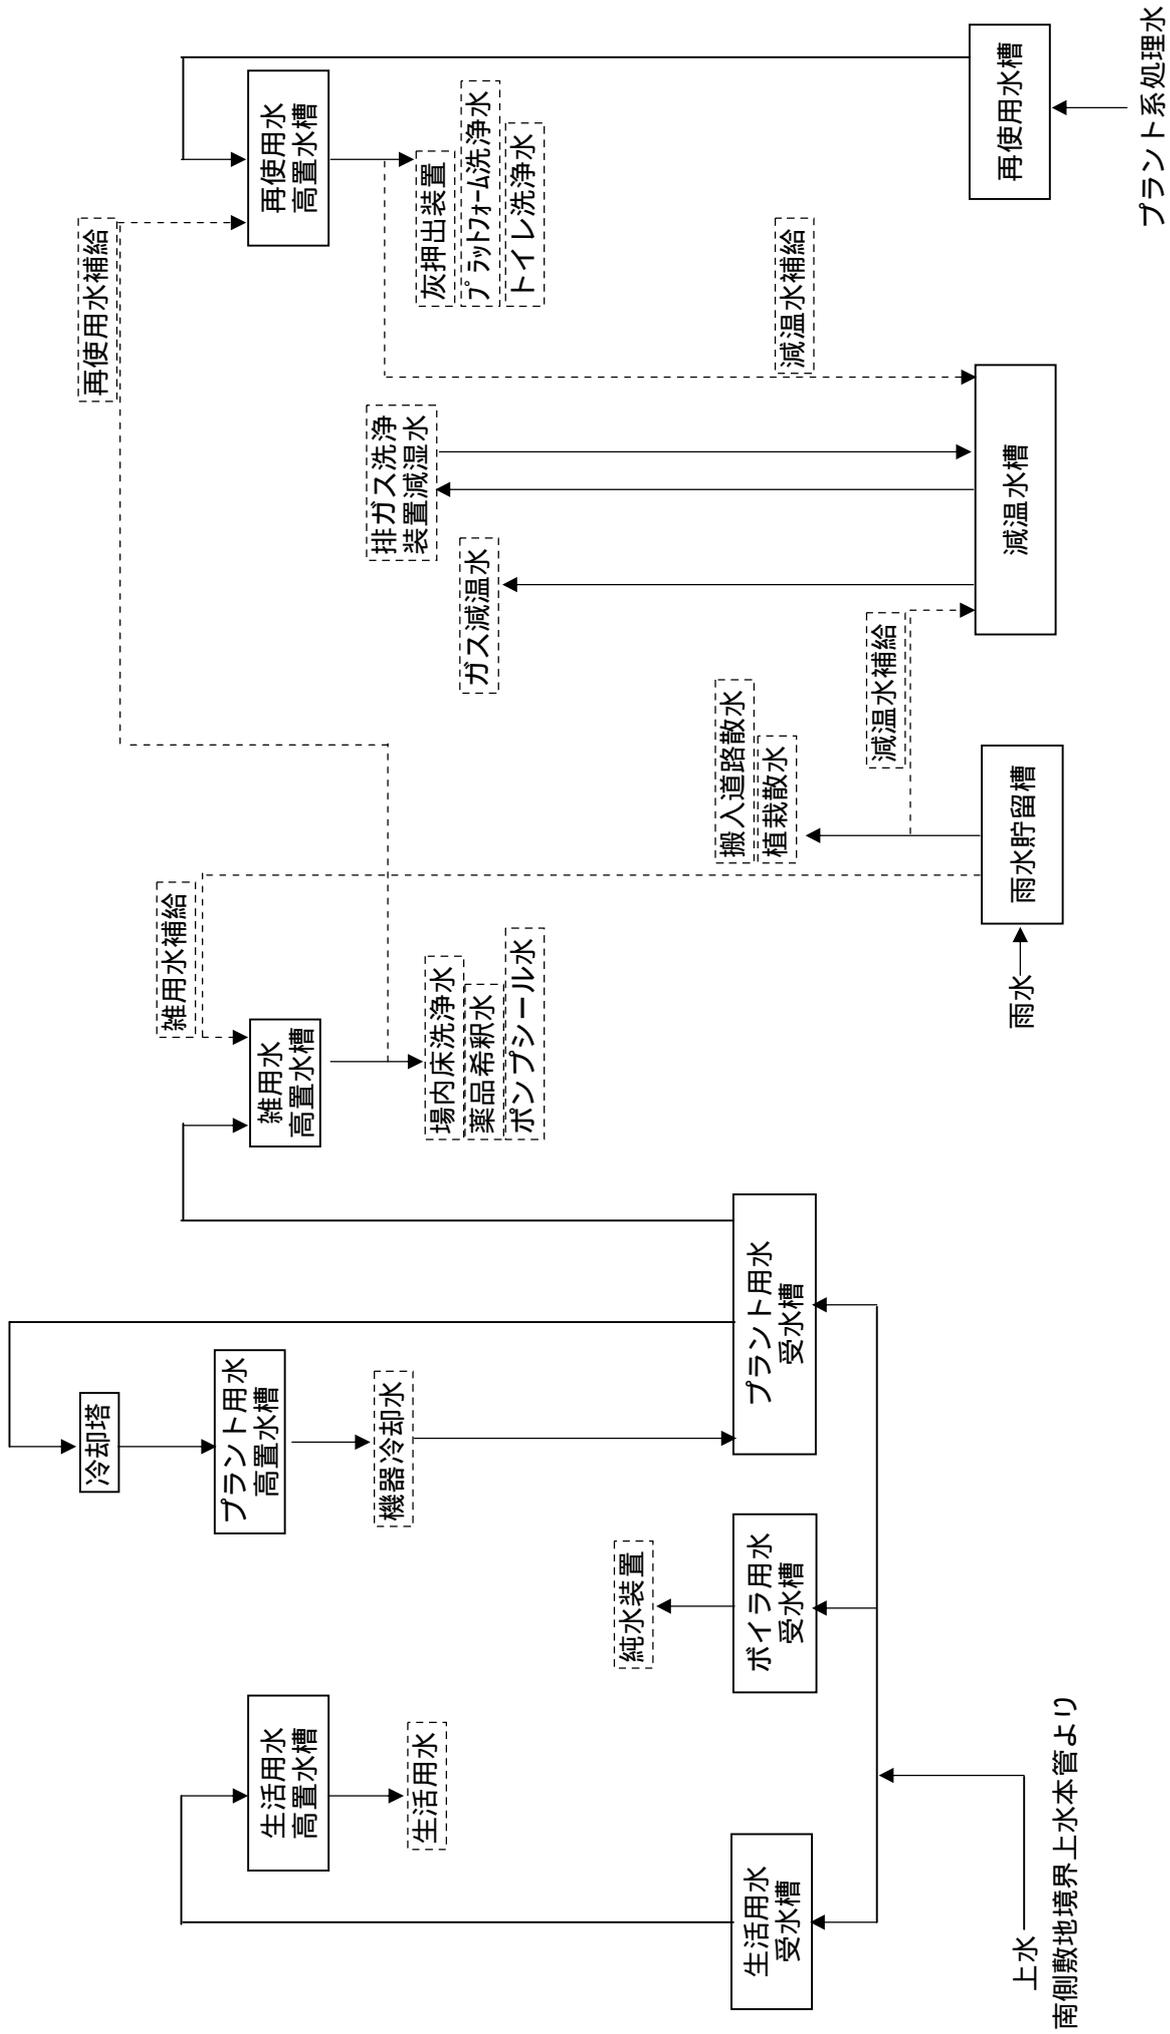

井水については、既設の井水施設の利用を検討しているが、現時点で(仮称)新南部工場竣工時に施設が使用できるか不明であるため当初設計には含まない。
 竣工後、組合が使用可能と判断した場合、民間事業者はその使用について組合と協議に応じる。ただし、この件に関する運営委託費の変更は行わない。